SIMBOLO	DESCRIÇÃO
	Caixa 4x2 0L na parede a 40 cm do piso, quando não indicado
	Caixa 4x2 no piso; no forro
	Caixa 4x4 1L na parede a 40cm do piso, quando não indicado
	Caixa de piso com tampa removível
	Caixa 4x2 na parede a 40 cm do piso, se não indicado, com 2 tomadas RJ45
	Caixa 4x2 na parede a 40 cm do piso, se não indicado, com 1 tomada RJ45
D K BNC	Tomadas; RJ45; BNC; RCA; Tipo F; Fibra Óptica; Terminação para controle
VGA HDMI	Tomadas DB15 e HDMI
	Eletrocalha em chapa de aço instalada no teto
	Eletroduto retangular embutido sob o piso
	Eletroduto sob o piso ou embutido na parede
	Eletroduto sobre o forro
	Canaleta de sobrepor (em plastico ou aluminio)
	Caixa metálica com fundo falso em madeira envernizada; quadro de automação/terminação
	Caixa metálica para abrigo ou passagem de cabos
DIO PC MUTO	Ponto de consolidação e Muto
	Painel: controle; inspeção e Leitor biométrico ou RFID
	Fechadura eletromagnética; motor controlado por automação
G C N	Sensor: magnético; gas; corrente; nível; alagamento
	Sensor: movimento; iluminação; IR; termovelocimétrico
T V U	Sensor: fumaça; no entreforro; sob piso; temperatura; vibração; umidade
	Enlace IVA: transmissor e receptor
	Botão de acionamento manual para alarme de incêndio; botão de contato "NA" duplo; simples
	Controlador de áudio
AV IO	Sirene, avisador sonoro e visual e iluminação de emergência
	Interfone, telefone
	Antenas: Omni direcional; Direcional; Setorial
	Transmissor Wireless; receptor de microfone sem fio; Transmissor RFID
	Câmera : fixa; móvel
	Sonoflletor embutido no teto, 5W quando não indicado, retangular; redondo; caixa de som
	Central de alarme
MZ MIO	Módulo de zona; Módulo de IO
	Tela de TV ou Monitor; Aparelho projetor
	Conector macho; Conector fêmea; Sentido principal do fluxo de informação
A B C D E M	Format A; Bacnet; Cobranet; Dante; Ethernet; Modbus
123	Ponto valorado; Referencia de equipamento
H=2,30	Indicação da altura em metros da caixa medida do piso acabado até a parte inferior da mesma
	Indicação dos cabos que passam no leito ou eletrocalha.Vide tabela de siglas. Indicação de tubulação que desce ou sobe

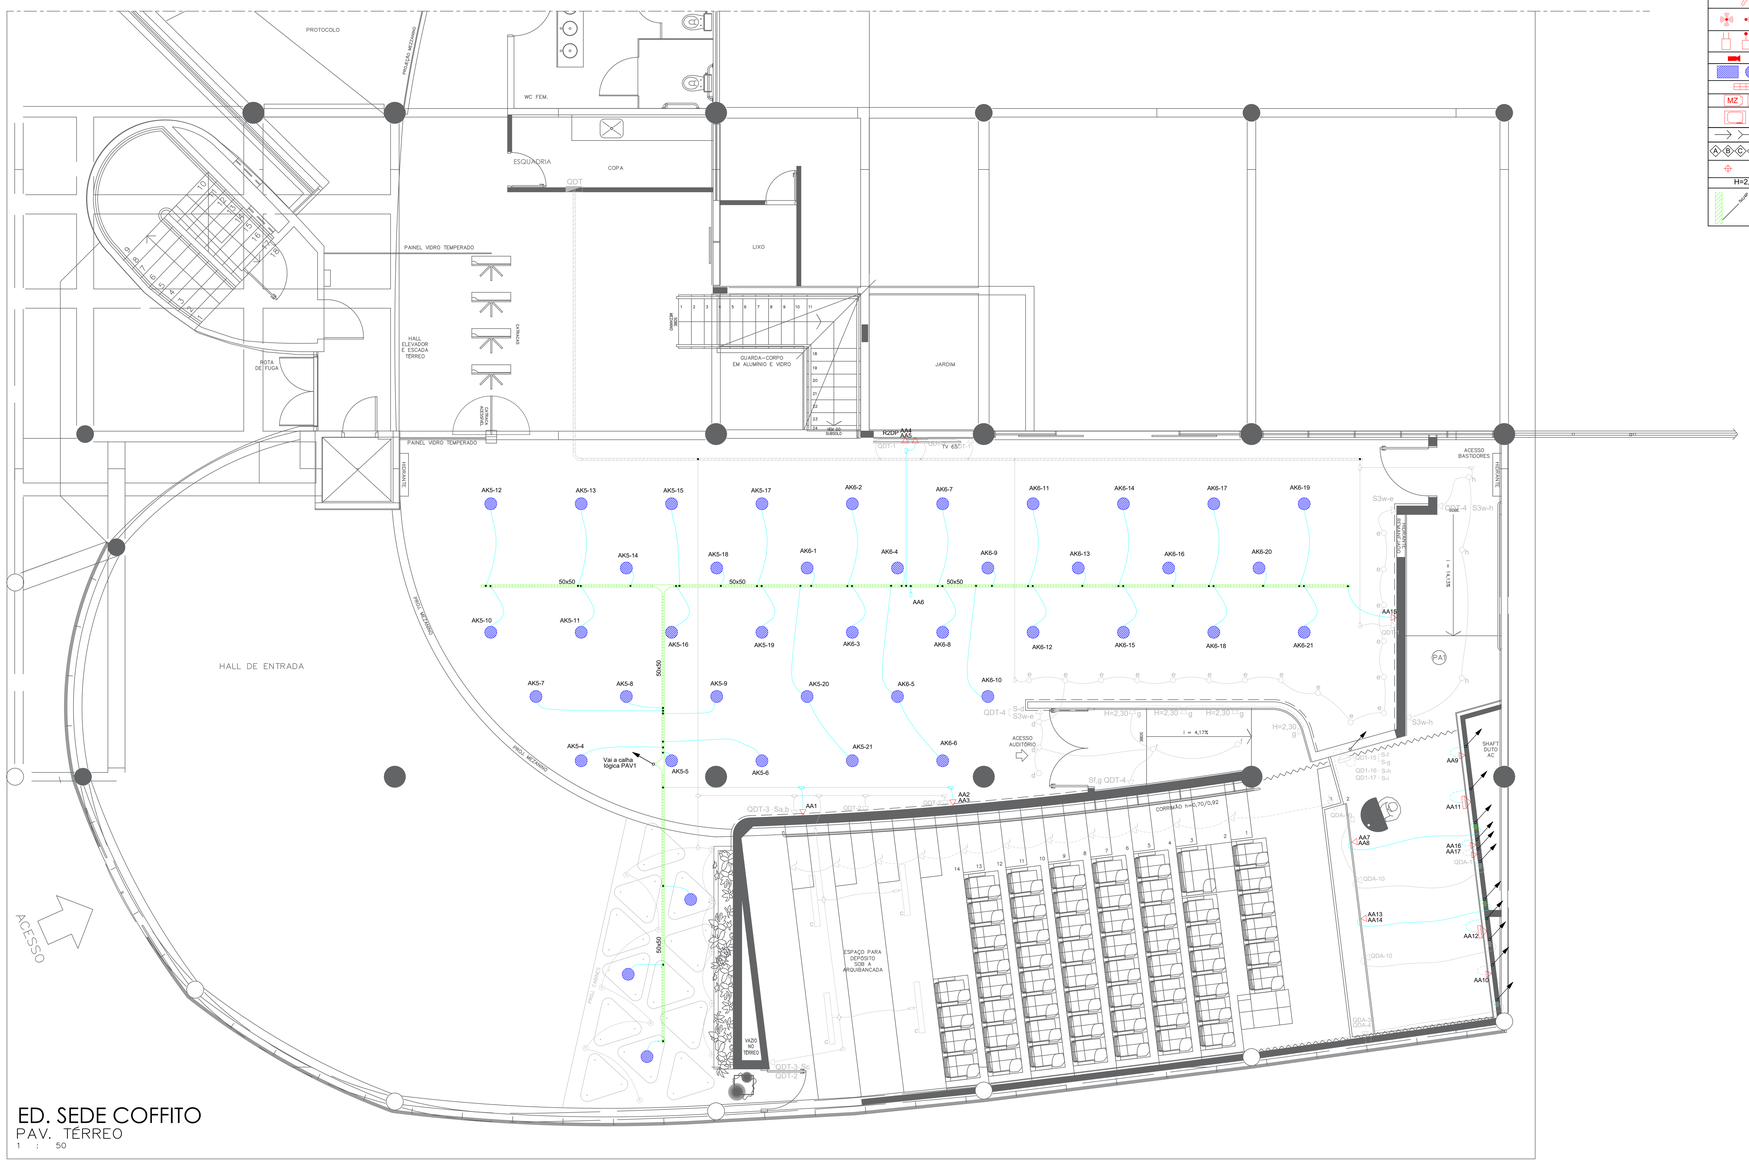

ED. SEDE COFFITO

PAV. TÉRREO

1 : 50

ARQUITETURA		
CORTINA	TUBO	BUCHA
1	7	0,15
2	7	0,15
3	7	0,20
4	7	0,25
5	7	0,30
6	7	0,40
7	7	0,50
8	7	0,60
9	7	0,70
10	7	0,80
11	7	0,90
12	7	1,00
13	7	1,10
14	7	1,20
15	7	1,30
16	7	1,40
17	7	1,50
18	7	1,60
19	7	1,70
20	7	1,80
21	7	1,90
22	7	2,00
23	7	2,10
24	7	2,20
25	7	2,30
26	7	2,40
27	7	2,50
28	7	2,60
29	7	2,70
30	7	2,80
31	7	2,90
32	7	3,00
33	7	3,10
34	7	3,20
35	7	3,30
36	7	3,40
37	7	3,50
38	7	3,60
39	7	3,70
40	7	3,80
41	7	3,90
42	7	4,00
43	7	4,10
44	7	4,20
45	7	4,30
46	7	4,40
47	7	4,50
48	7	4,60
49	7	4,70
50	7	4,80
51	7	4,90
52	7	5,00
53	7	5,10
54	7	5,20
55	7	5,30
56	7	5,40
57	7	5,50
58	7	5,60
59	7	5,70
60	7	5,80
61	7	5,90
62	7	6,00
63	7	6,10
64	7	6,20
65	7	6,30
66	7	6,40
67	7	6,50
68	7	6,60
69	7	6,70
70	7	6,80
71	7	6,90
72	7	7,00
73	7	7,10
74	7	7,20
75	7	7,30
76	7	7,40
77	7	7,50
78	7	7,60
79	7	7,70
80	7	7,80
81	7	7,90
82	7	8,00
83	7	8,10
84	7	8,20
85	7	8,30
86	7	8,40
87	7	8,50
88	7	8,60
89	7	8,70
90	7	8,80
91	7	8,90
92	7	9,00
93	7	9,10
94	7	9,20
95	7	9,30
96	7	9,40
97	7	9,50
98	7	9,60
99	7	9,70
100	7	9,80
101	7	9,90
102	7	10,00
103	7	10,10
104	7	10,20
105	7	10,30
106	7	10,40
107	7	10,50
108	7	10,60
109	7	10,70
110	7	10,80
111	7	10,90
112	7	11,00
113	7	11,10
114	7	11,20
115	7	11,30
116	7	11,40
117	7	11,50
118	7	11,60
119	7	11,70
120	7	11,80
121	7	11,90
122	7	12,00
123	7	12,10
124	7	12,20
125	7	12,30

LEGENDAS:

- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A DEMOLIR
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- GESSO ACARTONADO EXISTENTE
- GESSO ACARTONADO A CONSTRUIR
- PAREDE DIVISÓRIA A CONSTRUIR

OBSERVAÇÕES:

CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL

REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	PROJETISTA	DESENHISTA	APROVO
04					
03					
02					
01					

NOTAS
- COTAS EM CENTIMETROS, NÍVEIS EM METROS;
- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA;
- NÃO DEVE SER TOMADO DIMENSIONAMENTO SEMPRE PREVALECEM EM RELAÇÃO AS DO PROJETO BÁSICO;
- AS COTAS DO DESENHO SEMPRE PREVALECEM EM RELAÇÃO À ESCALA;
- AS COTAS INDICAM SUPERFÍCIES ACABADAS;
- O DETALHAMENTO PARA CORRETO DESEMPENHO DO CONJUNTO E DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES.

COFFITO
CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL

COORDENAÇÃO:
Eng. José Eduardo Bernat de Souza
Departamento de Infraestrutura

EQUIPE TÉCNICA
ARQ. MARCIO HENRIQUES A18994-4
ARQ. JOSÉ RONALDO NEVES A13605-7
ENG. FÁBIO MONTORO 1310/D DF

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
C O F F I T O
SIA TRECHO 17, VIA IA 4, LOTE 810
BRASÍLIA – DF

ESPECIALIDADE: CABEAMENTO AUDITÓRIO ED. SEDE
CONTEÚDO: CABEAMENTO AUDITÓRIO PAV. TERREO
ÁREA PAV. m2
ÁREA TOTAL m2
COORDENAÇÃO: HENRIQUES
CATEGORIA: PROJETO EXECUTIVO
ESCALA: INDICADA
DATA: JUN.2022
TEL-02